

MGK-2 130 - 300




















Chaudière MGK - 2 avec ECS échangeurs à plaques,
 PM1, primaire avec échangeur et 1 groupe avec vanne
 mélangeuse.

Echelle: -
 Etabli le 15.12.2015 par: im


Modifié le:

N°		
CFC	Niv.	N°

LEGENDE DES SYMBOLES

	Circulateur		Compteur d'énergie
	Filtre, épurateur		Thermomètre
	Vanne d'arrêt		Manomètre
	Vanne d'équilibrage STA		Sonde de température
	Vanne à 3 voies		Sonde de température
	Vanne inverseuse		Thermostat de sécurité
	Soupape de sécurité		Sonde extérieure ou d'ambiance
	Clapet de retenue		Purgeur d'air automatique
	Souple de raccordement		Purgeur d'air manuel
	Robinet de vidange		

LEGENDE DES APPAREILS

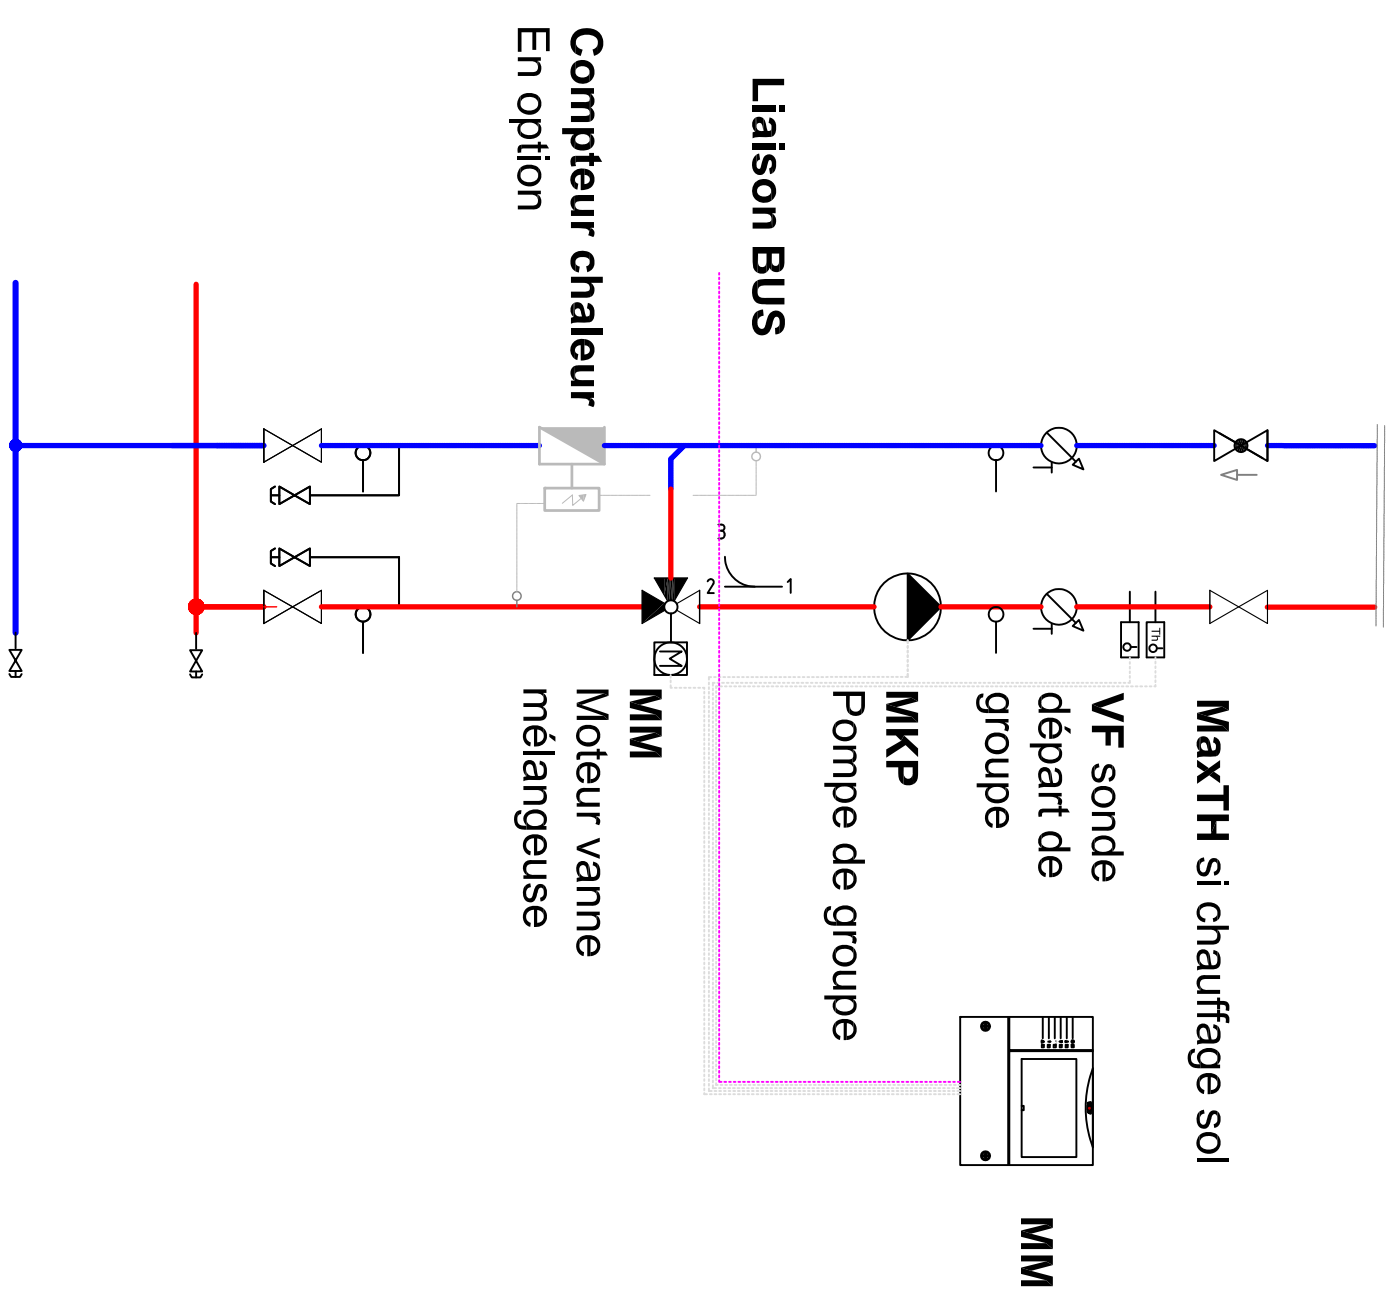

MGK-2 130 - 300


Chaudière MGK - 2 avec ECS échangeurs à plaques,
PM1, primaire avec échangeur et 1 groupe avec vanne
mélangeuse.

Echelle: -
Etabli le 15.12.2015 par: im

Modifié le:

N°			
CFC	Niv.	N°	

Tableau de chaudière

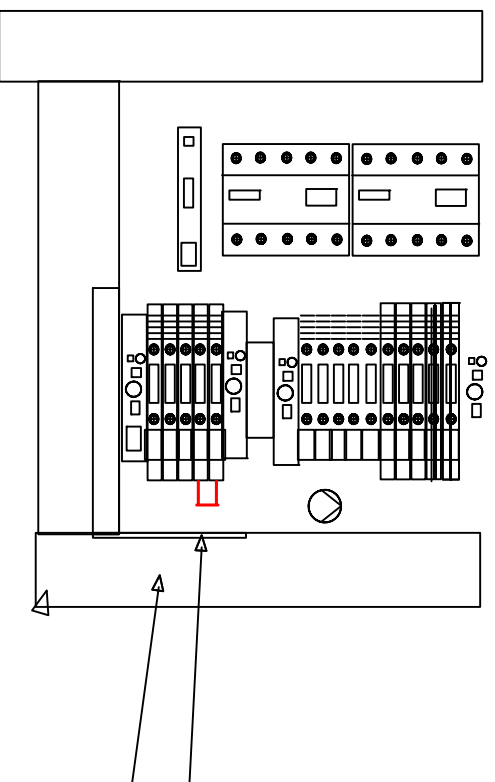


Circuit de sécurité extérieur (pontage)
Exécuter le raccordement libre de potentiel

Raccordement de pompe à régulation de vitesse (0-10 V DC/signal PWM)

230 V

24 V

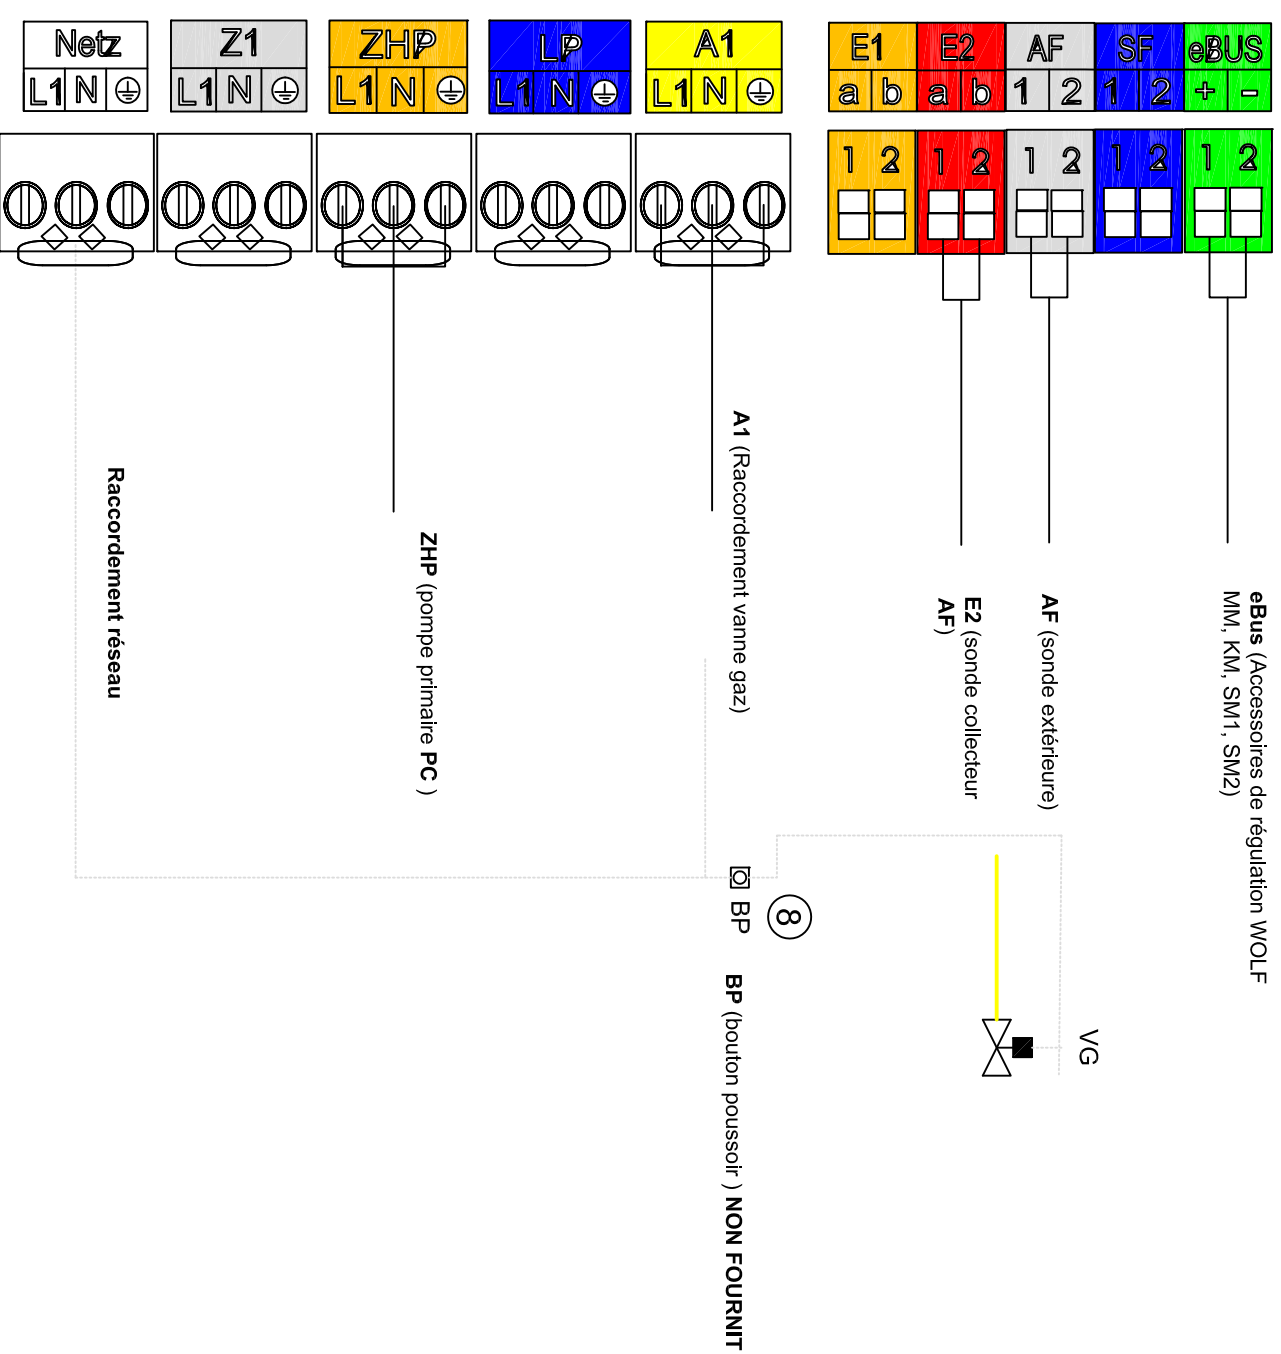

MODULE MM Groupe

